

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm SOLO QUELLE CON INDICAZIONE DI TOLLERANZA SONO IMPEGNATIVE

THE DIMENSIONS ARE EXPRESSED IN mm ONLY THOSE WITH INDICATION OF TOLERANCE ARE BINDING

Riproduzione vietata a norma di legge


Reproduction prohibited according to the law

DIVERGENZA MAX DALL' ASSE ORTOGONALE 3.2mm

BOCCA BORDOLESE
CETIE UNI 7822

$\varnothing 29.5 \pm 0.5$
 $\varnothing 17.5 \pm 0.5$

FORO MINIMO PASSANTE
DIAMETRO 16.5mm

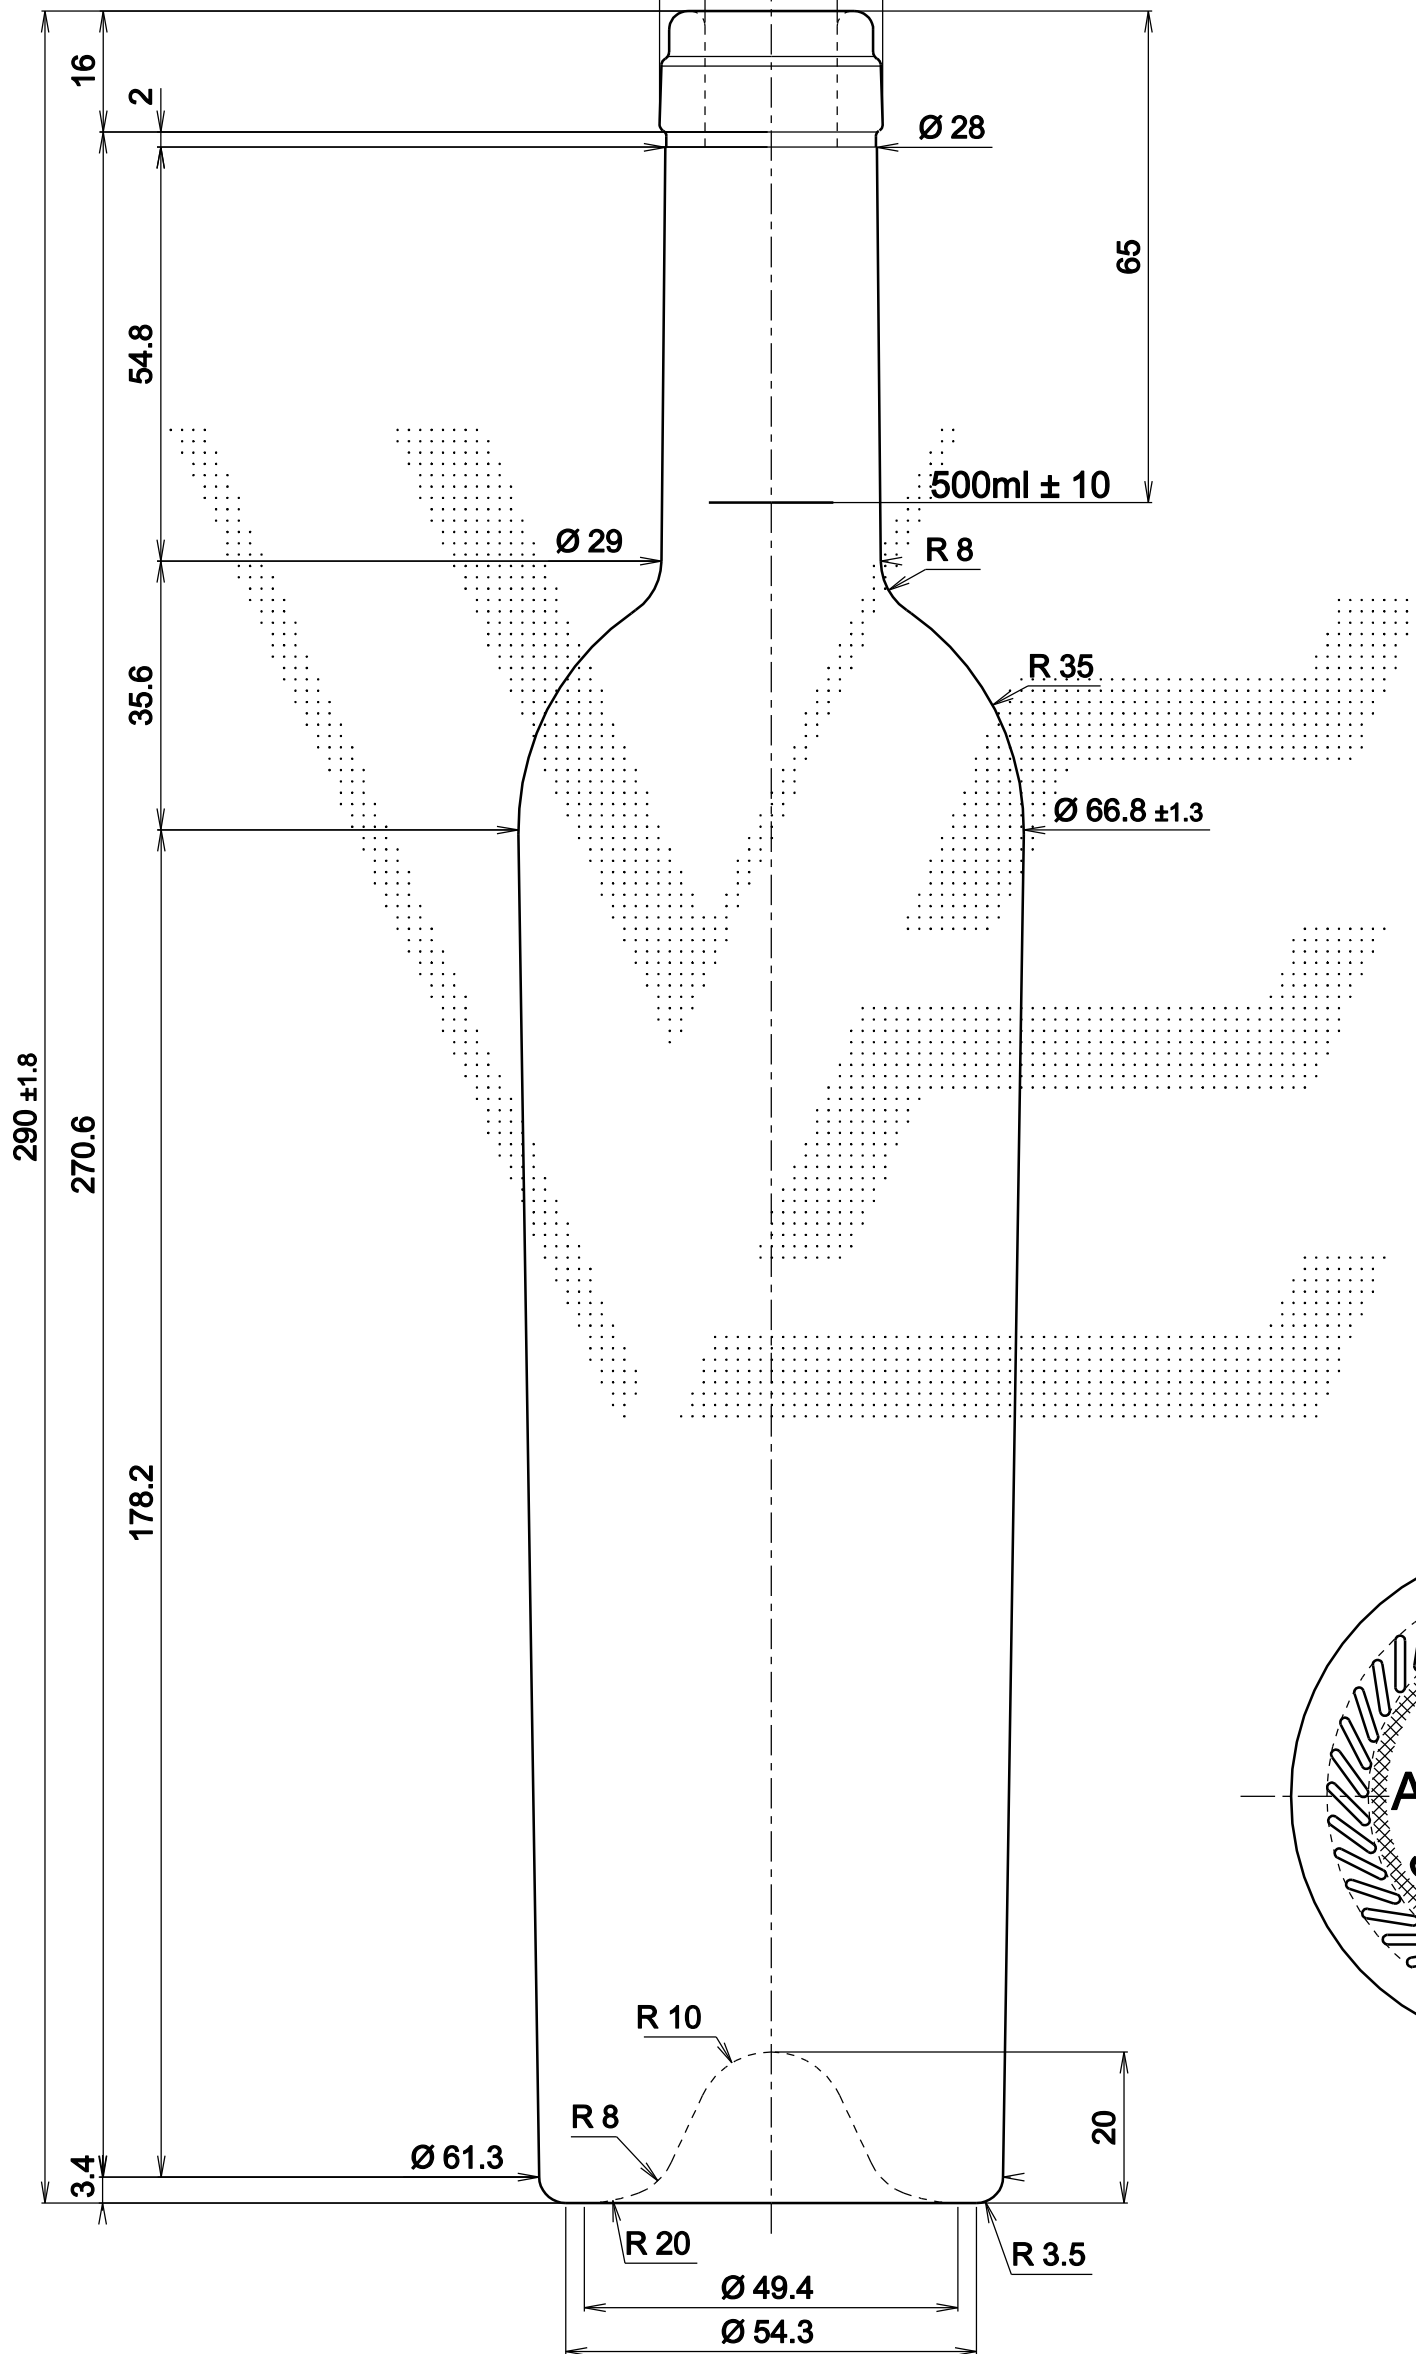

Ø Min. Passante: Ø Min. internal bore:	16.5 mm.	EMMISSIONE	23/10/06
Capacità: Brimfull:	517 R.B. ml.	DESCRIZIONE	DATA
Imboccatura: Finish:	BB 11	PREPARATO	APPROVATO
Peso Vetro: Weight:	450 gr.	CONTROLLATO	CONTROLLED
DENOMINAZIONE: NAME: BORDOLESE LIBERTY XV** 500		PREPARATO	APPROVATO
MATERIALE: VETRO TIPO A		APPROVATO	DATE
SCALE: 1:1		CODICE: VARI	
CLIENTE: VARI		DIS. n°	
VARI		DWG N°: 5094-0	

vetreria
etrusca

MONTELUPO F.NO Firenze-Italy